
1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

- CONCRETO RESISTENCIA F'C= 280 KG/CM2 CON FIBRA E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

- RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE CONCRETO 2.5 CM

- ACERO DE REFUERZO CIRCULAR CON VARILLA $\frac{1}{4}$" GRADO 6,000.

- CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS: NMX-C-413-ONNCCE2019 Y ASTM-C-478-07

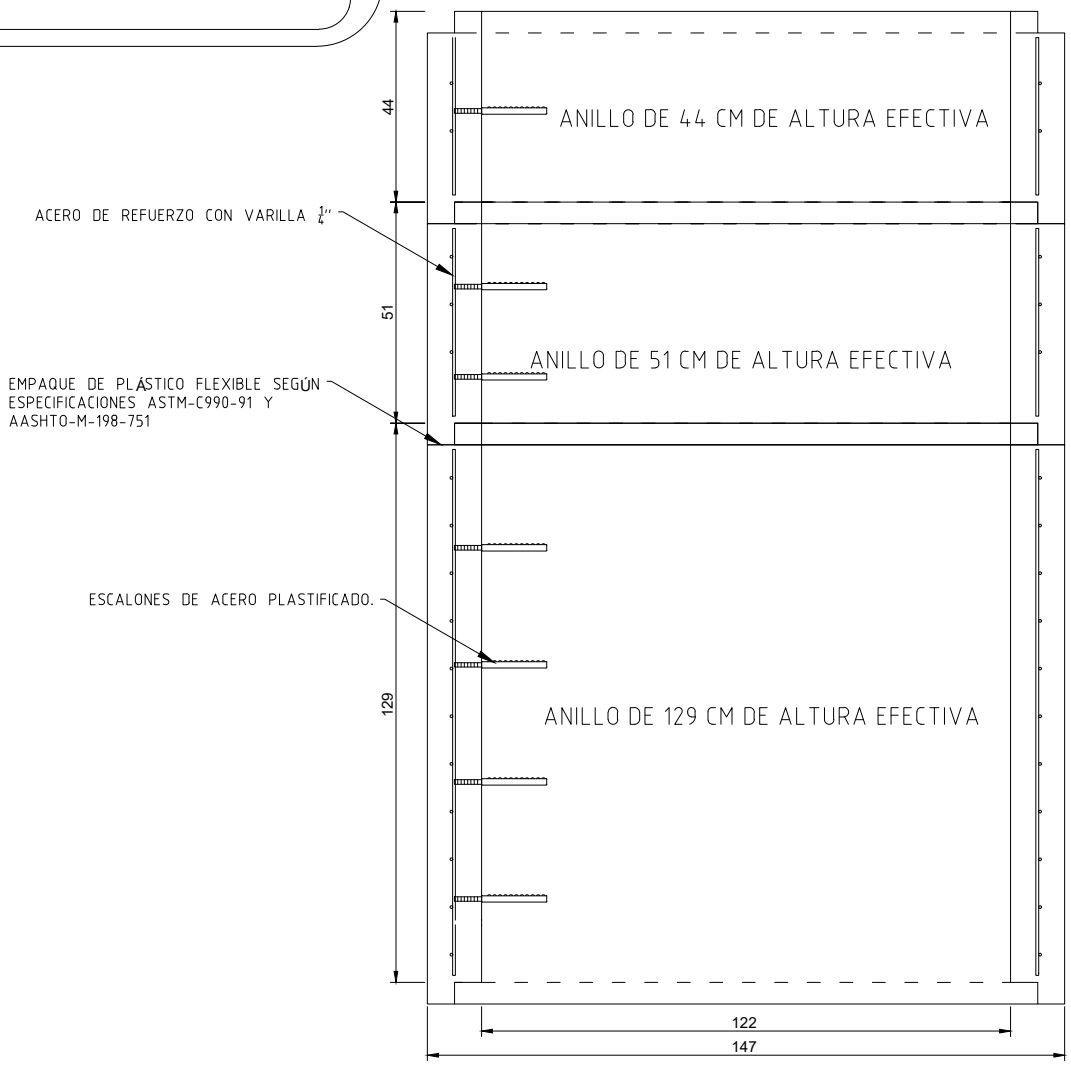

2 ANILLOS PARA POZO DE VISITA PREFABRICADO DE CONCRETO ARMADO

ANILLOS DE CONCRETO PARA POZO PREFABRICADO DE 1.22 CM DE DIÁMETRO

FATUVISA

ACOTACIONES: CENTÍMETROS

ESCALA: S/E

FECHA: 16/07/2024