

- CONCRETO F'C=280 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE Y FIBRA.
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE CONCRETO= 2.5 CM
- ACERO DE REFUERZO TIPO CIRCULAR CON VARILLA $\frac{1}{4}$" EN ELEMENTOS DE 48" DE DIÁMETRO.
- CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS NMX-C-413-ONNCCE2019 Y ASTM-C-478-07

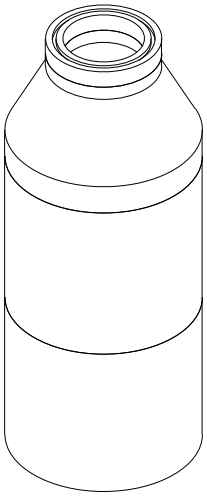

1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

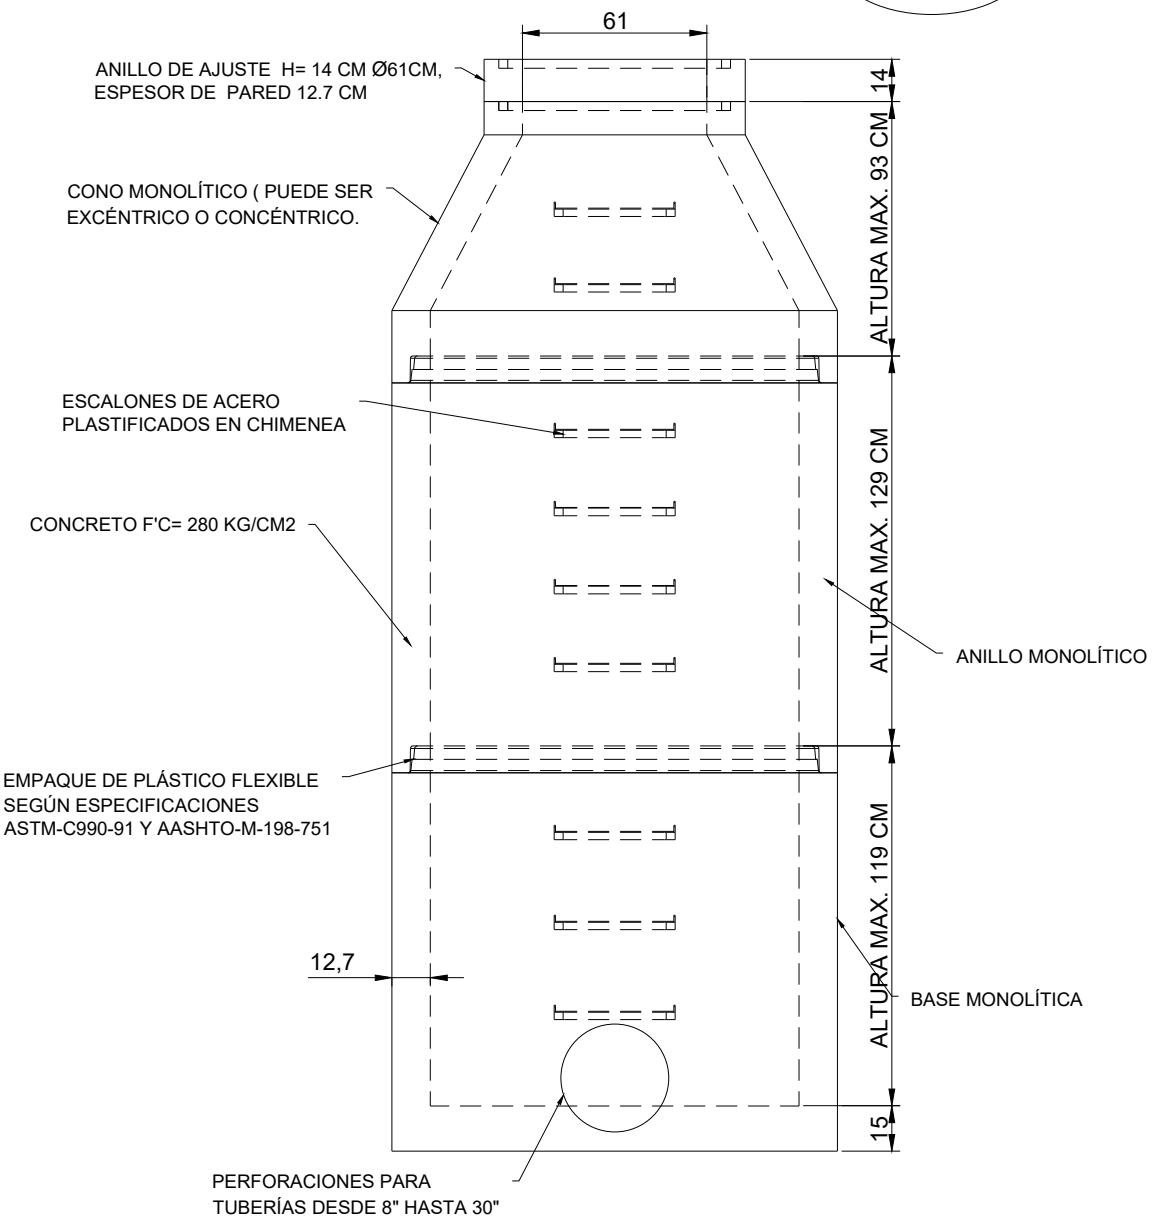

2 CORTE

POZO DE VISITA ESPECIAL DE CONCRETO 1.52 DE DIÁMETRO

FATUVISA

Acotaciones: CENTÍMETROS

Escala: S/E

Fecha: 30-02-2026